


LEGENDA MÍSTNOSTÍ							
Č.M.	NÁZEV	PLOCHA	SKLADBA MATERIÁLŮ				POZNÁMKA
			PODLAHA	STROP	STĚNA A	STĚNA B	
1.01	VSTUPNÍ VESTIBUL	261,03 M2	S15	---	---	---	---
1.02	VSTUPNÍ TORPÉDO S POKLADNAMI	40,26 M2	S18	---	---	---	---
1.03	KLADNÁ	79,38 M2	S14/S15	---	---	---	---
1.04	VSTUPNÍ HALA S RECEPCÍ	30,31 M2	S14	---	---	---	---
1.05	MAKULAJNÍ PROSTOR	12,79 M2	S14	---	---	---	---
1.06	CHODBA PROJEKTU	17,99 M2	S15	---	---	---	---
1.07	SKLAD KOMUNÁLNÍHO ODPADU	4,08 M2	S15	---	---	---	---
1.08	TOILETOVÁ OBLOUČKA S UMYVADLY	5,95 M2	S15	---	---	---	---
1.09	PARKOVACÍ DVŮR	159,00 M2	S83	---	---	---	---
1.10	TEPELNÁ KUCHYŇKA-VÝZOS PROSTOR	9,62 M2	S84	---	---	---	---

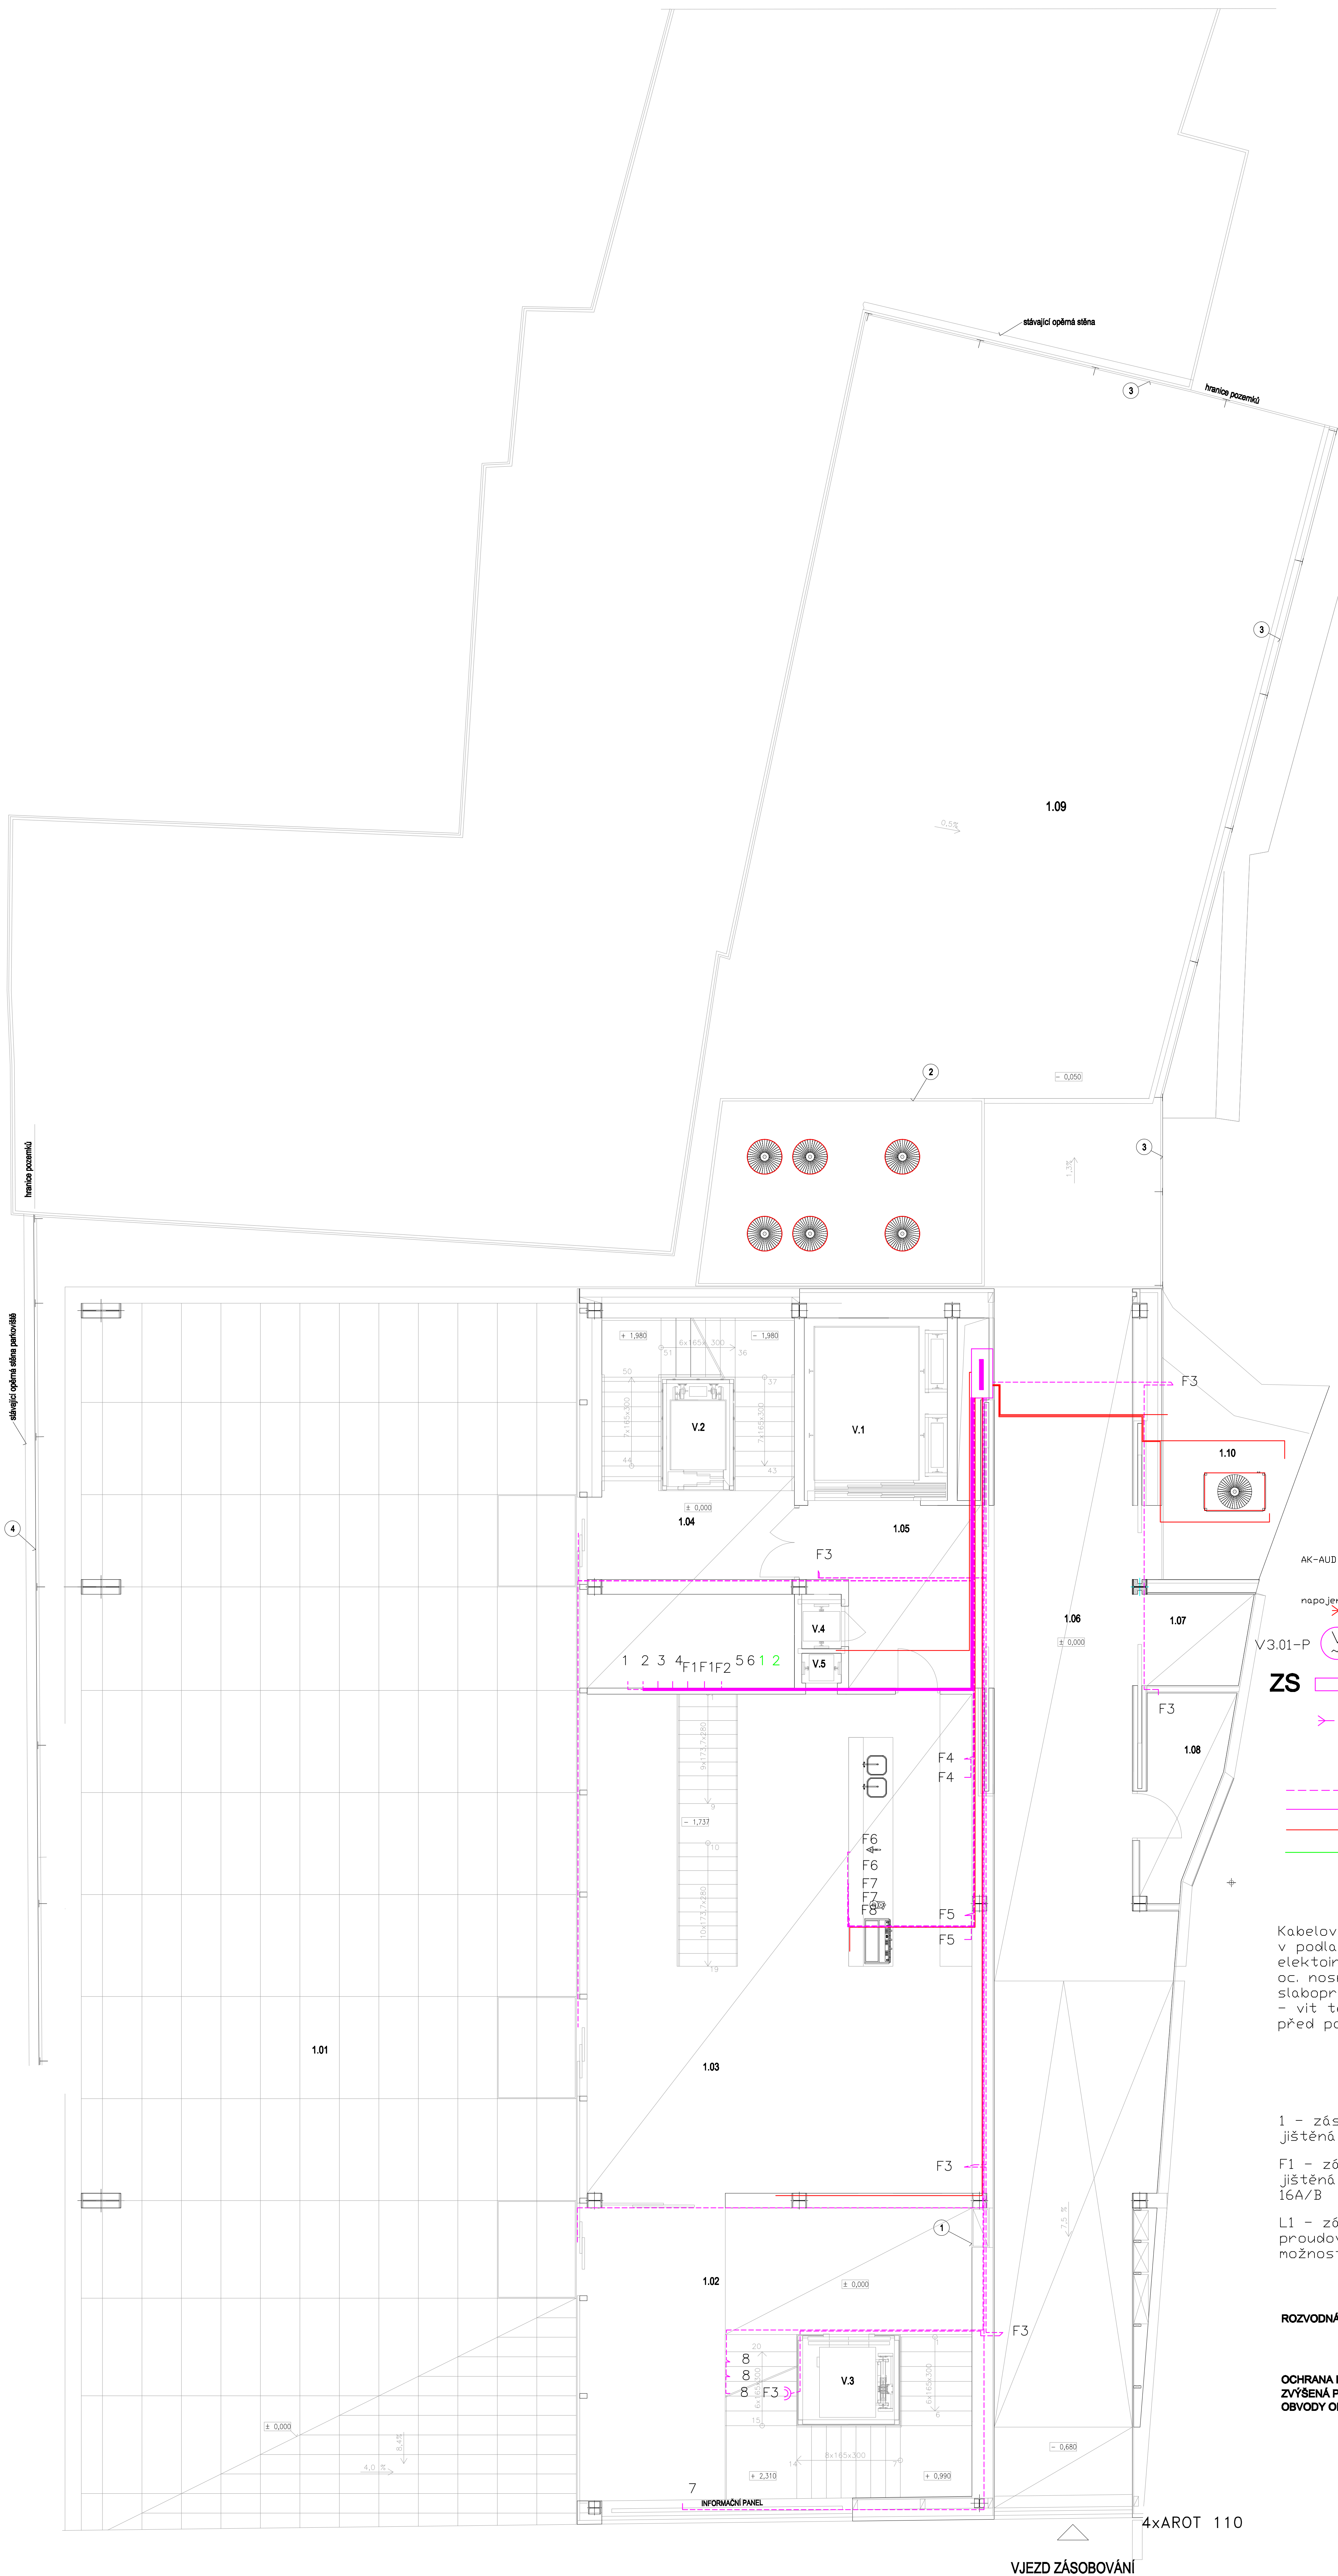

LEGENDA ZAŘÍZENÍ

- dvojjádrová 230V/16A IP20 Busch-triton pod omítku v=300mm Busch-triton
- dvojjádrová 230V/16A IP20, s přepěťovou ochranou Busch-triton pod omítku v=300mm
- zásuvka pod omítku 230V/16A IP44 Busch-triton pod omítku v=1200mm
- zásuvka na omítku 230V/16A IP44 ABB Tango praktik v=1200mm
- zásuvka na omítku 400V/32A IP44, pětikolliková, v=1200mm
- AK-AUB ● dvojjádrová 230V/16A IP20, s přepěťovou ochranou Busch-triton pod omítku v=300mm, červená, napájená ze sekce AUDIO rozvaděče RS4NP
- napájení AUD přívod 230V/16A, napájená ze sekce AUDIO rozvaděče RS4NP
- V3.01-P ● zařízení VZT, napájení a ovládání viz funkční schémata MaR
- ZS □ zásuvková skříň 2x230V/16A, 1x400V/16A
- napájení VZT jednotky jističem 16A/B

LEGENDA KABELAŽE

- KABEL CYKY-J 3x2,5
- KABEL CYKY-J 5x1,5
- KABEL CYKY-J 5x2,5
- KABEL POŽÁRNĚ ODOLNÝ NHXH-J 5x25 V60

POZNÁMKY

Kabelové trasy jsou vedeny pod omítkou, v SDB příčkách v podlaží a v podhledu. Trasy v podhledu jsou uloženy v elektroinstalačních pozinkovaných žlábkách ukotvených na oc. nosné konstrukci. Při souběhu vedení silno a slaboproud je třeba dodržet předpisy pro souběh vedení - viz technická zpráva. Popis na výkrese má přednost před poznámkami v legendě.

Značení zásuvkových okruhů

- 1 - zásuvka pro výpočetní techniku
jištěná jističem 16A/B
- F1 - zásuvka pro ostatní zařízení
jištěná proudovým chráničem a jističem 16A/B
- L1 - zásuvka pro ledníku
jištěná proudovým chráničem a jističem 16A/B bez možnosti vypnutí ze systému

ROZVODNÁ SOUSTAVA 3 PEN AC 400 V / TN-C
3 PEN AC 400 V / TN-C-S
3 PEN AC 400 V / TN-S

OCHRANA DLE ČSN 33 2000-4-41 SAMOČINNÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE
ZVÝŠENÁ PROUDOVÝM CHRÁNIČEM A OCHRANNÝM PŮSOJENÍM
OBVODY ODDĚLENÉ OD NN - SELV, PELV

± 0,000 = 210,86 m n.m.

ARCHITTEAM s.r.o. JAMU - Hudební dramatická laboratoř, Brno Větrná 16, 602 00 Brno IČO: 252 213 817 www.architteam.cz	ARCHITTEAM s.r.o. Větrná 16, 602 00 Brno IČO: 252 213 817 www.architteam.cz	ARCHITTEAM s.r.o. Větrná 16, 602 00 Brno IČO: 252 213 817 www.architteam.cz	ARCHITTEAM s.r.o. Větrná 16, 602 00 Brno IČO: 252 213 817 www.architteam.cz	ARCHITTEAM s.r.o. Větrná 16, 602 00 Brno IČO: 252 213 817 www.architteam.cz
VEDOUcí AUTORSKÉHO TÝMU Ing. arch. Milan Růž, Ph.D.	HLAVNÍ INŽENÉR PROJEKTU Ing. arch. Milan Růž, Ph.D.	ZODPOVĚDNÝ INŽENÉR Ing. Jan Šolc	VYPRACOVAL Petr Pátek	DATA 06 / 2009
KLIENT / STAVBY JAMU - Hudební dramatická laboratoř, Brno	NÁZEV STAVBY JAMU - Hudební dramatická laboratoř, Brno	MÍSTO STAVBY pozemky parc.č. 185 a 186, k. ú. Brno-město, Brno-veštní / ul. Ot. 19 a 21, Brno	STUPĚŇ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE SLUŽEBNÍ DOKUMENTACE PRO VÝBĚR ZHOTOVITELĚ STAVBY A DOKUMENTACE PRO PROVÁZENÍ STAVBY	ČÍSLO VÝKRESU 1.4.4.g.A.18
DODL. PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE F. DOKUMENTACE STAVEBNÍCH OBJEKTŮ	STAVBNÍ OBJEKT / PROVOZNÍ SOUBOR 1. POZEMNÍ OBJEKT BODS - Hudební dramatická laboratoř	ČÁST / PROFES 1.4.4.g. h. ZAŘÍZENÍ ELEKTROINSTALACE INTELIGENTNÍ BUDOVY	VÝKRES / DOKUMENT PŮJORY 1MP - SLOVĚ ROZVODY	VERZIE 1.38